


## PENISOLA DI PIONA - AG09702302

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

COMUNI SERVITI: COLICO (SOLO OLGIASCA)

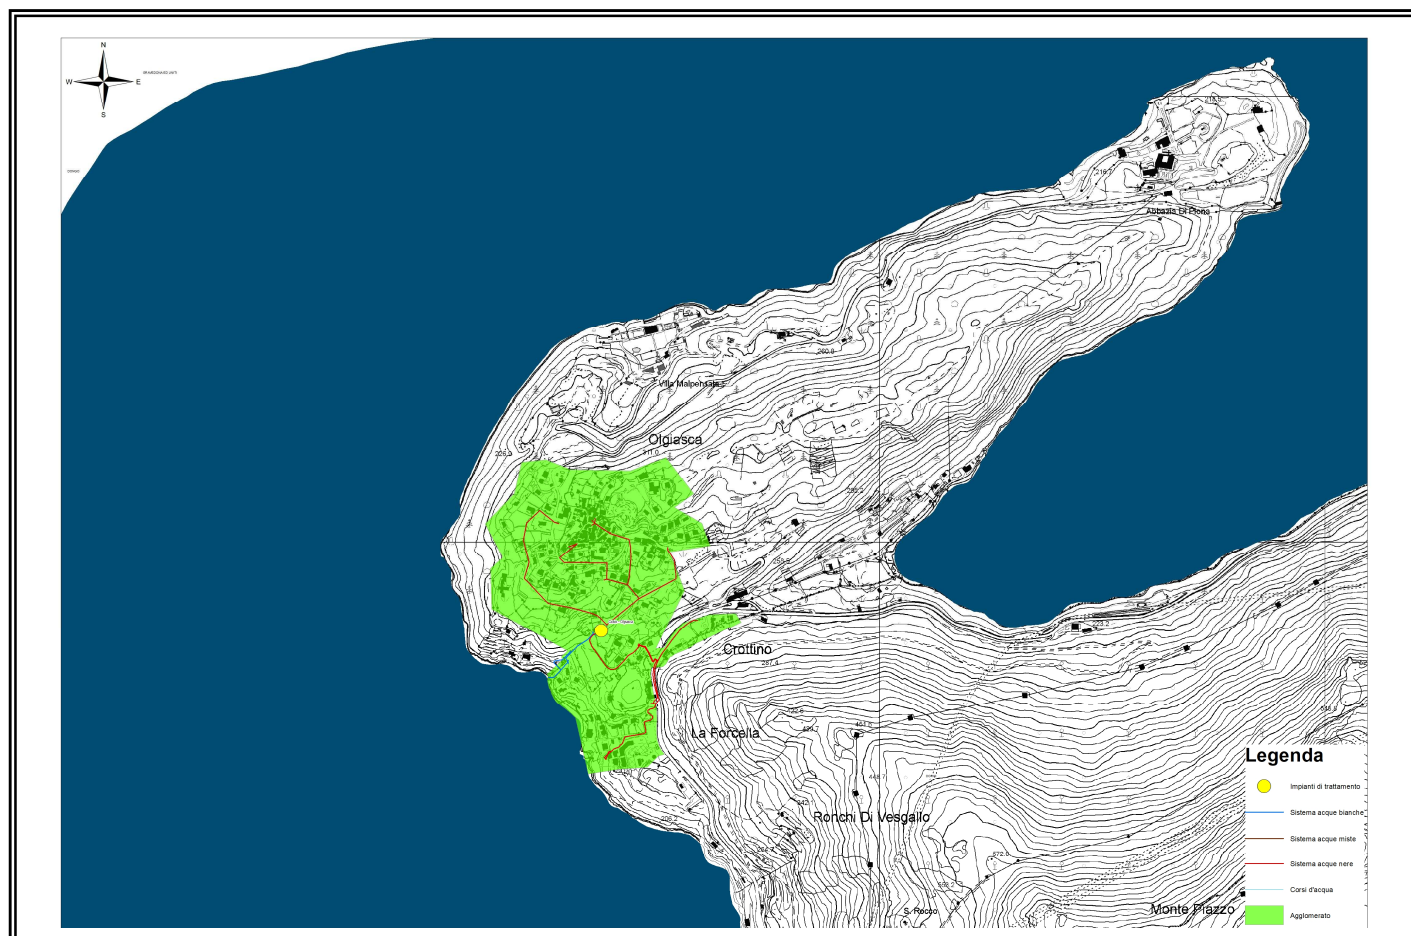

### PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	758	AE	Dimensione dell'agglomerato determinata in applicazione del RR 6/2019 - Allegato B
di cui: domiciliati/residenti	241	AE fonte dati <sup>1</sup>	domiciliati (ARPA Lombardia, domiciliati 2013)
fluttuanti	502	AE fonte dati <sup>1</sup>	elaborazione carico da fluttuanti in seconde case (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento della popolazione 2001) + posti letto strutture turistiche ricettive (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento dell'industria e servizi 2001)
industriali	15	AE fonte dati <sup>1</sup>	elaborazione carico da addetti delle unità locali (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento dell'industria e servizi 2001)
Il censimento delle reti dell'agglomerato <input checked="" type="checkbox"/> esiste <input type="checkbox"/> non esiste <input type="checkbox"/> è in corso <input type="checkbox"/> è stato programmato			
Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale <sup>2</sup>			100,00 %
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali <sup>3</sup>			100,00 %

<sup>1</sup> Sono ammesse le fonti riportate al paragrafo 2.1.1 dell'allegato B al RR 6/2019 col dettaglio dell'anno di riferimento. Nel caso si intenda avvalersi di dati provenienti da altre fonti verificare con Regione Lombardia l'opportunità del loro utilizzo

<sup>2</sup> La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%.

- carico non trattato e scaricato in ambiente	0,00	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	0,00	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO**

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate <sup>4</sup>	Prescrizioni in autorizzazione <sup>5</sup>
DP09702303	Colico Olgiasca	900	758	Da ARPA 2020:  Valutazione qualità scarico rispetto ai limiti di tab.2 RR 03/06: giudizio negativo, non autorizzato  Valutazione media annua Nammoniacale - RR 06/19: media regolare	<input type="checkbox"/>

**TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO**

Non esistenti.

**SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI<sup>6</sup>**

Non esistenti.

**FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO<sup>7</sup>***(breve descrizione per punti)*

Impianto di depurazione non autorizzato.

**INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO<sup>8</sup>***(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)*

Rif. intervento <sup>9</sup>	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
n.d.	In programma la valutazione di dismissione dell'impianto depurazione di Colico Olgiasca e collettamento reflui all'impianto di Colico Monteggiolo nel 2024-26 (si veda il Piano di razionalizzazione dei depuratori).	2024-26	2026	n.d.

<sup>3</sup> La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente deve dare la percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale.

<sup>4</sup> Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 152/06, al RR 6/2019 o all'autorizzazione).

<sup>5</sup> Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l'intervento richiesto per portare l'impianto a norma nella tabella denominata "Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato".

<sup>6</sup> Compilare se la percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%.

<sup>7</sup> Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 3/2006: esistenza di terminali fognari non depurati, scarico dell'impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall'agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, rogge intubate,...).

<sup>8</sup> Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l'elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato.

<sup>9</sup> Riferimento dell'intervento all'interno del capitolo del Piano Economico-Finanziario.