

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI
BELLANO

POTABILIZZAZIONE LOCALITA' CAMAGGIORE



Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

STUDIO DI PROGETTAZIONE:



LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

| Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)

| Tel. + 39 0341 359.111

| Pec: ingegneria@larioretipec.it

RUP:

ing. Silvia Maiocchi

| Tel. + 39 0341 359.130

| E-mail: s.maiocchi@larioreti.it

PROGETTISTA:

ing. Dennis Redolfi
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
INGEGNERE JUNIOR N° 66
REDOLFI DENNIS
SEZIONE: B SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
ANNO DI ISCRIZIONE: 2020
| Tel. + 39 0341 359.128
| E-mail: d.redolfi@larioreti.it

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE:

p.i. Sergio Vitali

| Tel. + 39 0341 3927433

E-mail: s.vitali@larioreti.it

ALLEGATO:

NUMERO:

E2

SCALA:

SCHEMI QUADRI ELETTRICI QG - QEL

COLLABORATORI:

ing. Andrea Veronelli


ing. Roberto Dossi

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
SV	Settembre 2021	DR	Settembre 2021	MR	Settembre 2021
REVISIONE N.	DESCRIZIONE:				DATA

NUMERO INTERVENTO:	PDA 2018 - 052	CODICE PROGETTO:	AB03	COMMESSA :	52984
--------------------	----------------	------------------	------	------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F


ZONA	POTABILIZZATORE
QUADRO	QG
Potenza impiegata	3.55 kW
Caduta di tensione (Tot. lb)	0.17 %
Corrente di guasto (Ikmax)	6 kA



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

				RESPONSABILE	DISEGNATO	CONTROLLATO	IMPIANTO 52984_Camaggiore			
				DATA				N. ARCHIVIO	REV.	SCHEMA
				FIRMA	Sergio Vitali		TITOLO QUADRO GENERALE	N. DISEGNO	REV.	FOGLIO 1 DI 6
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	RIF. CLIENTE	Lario reti Holding S.p.A.					SEGUE 2

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

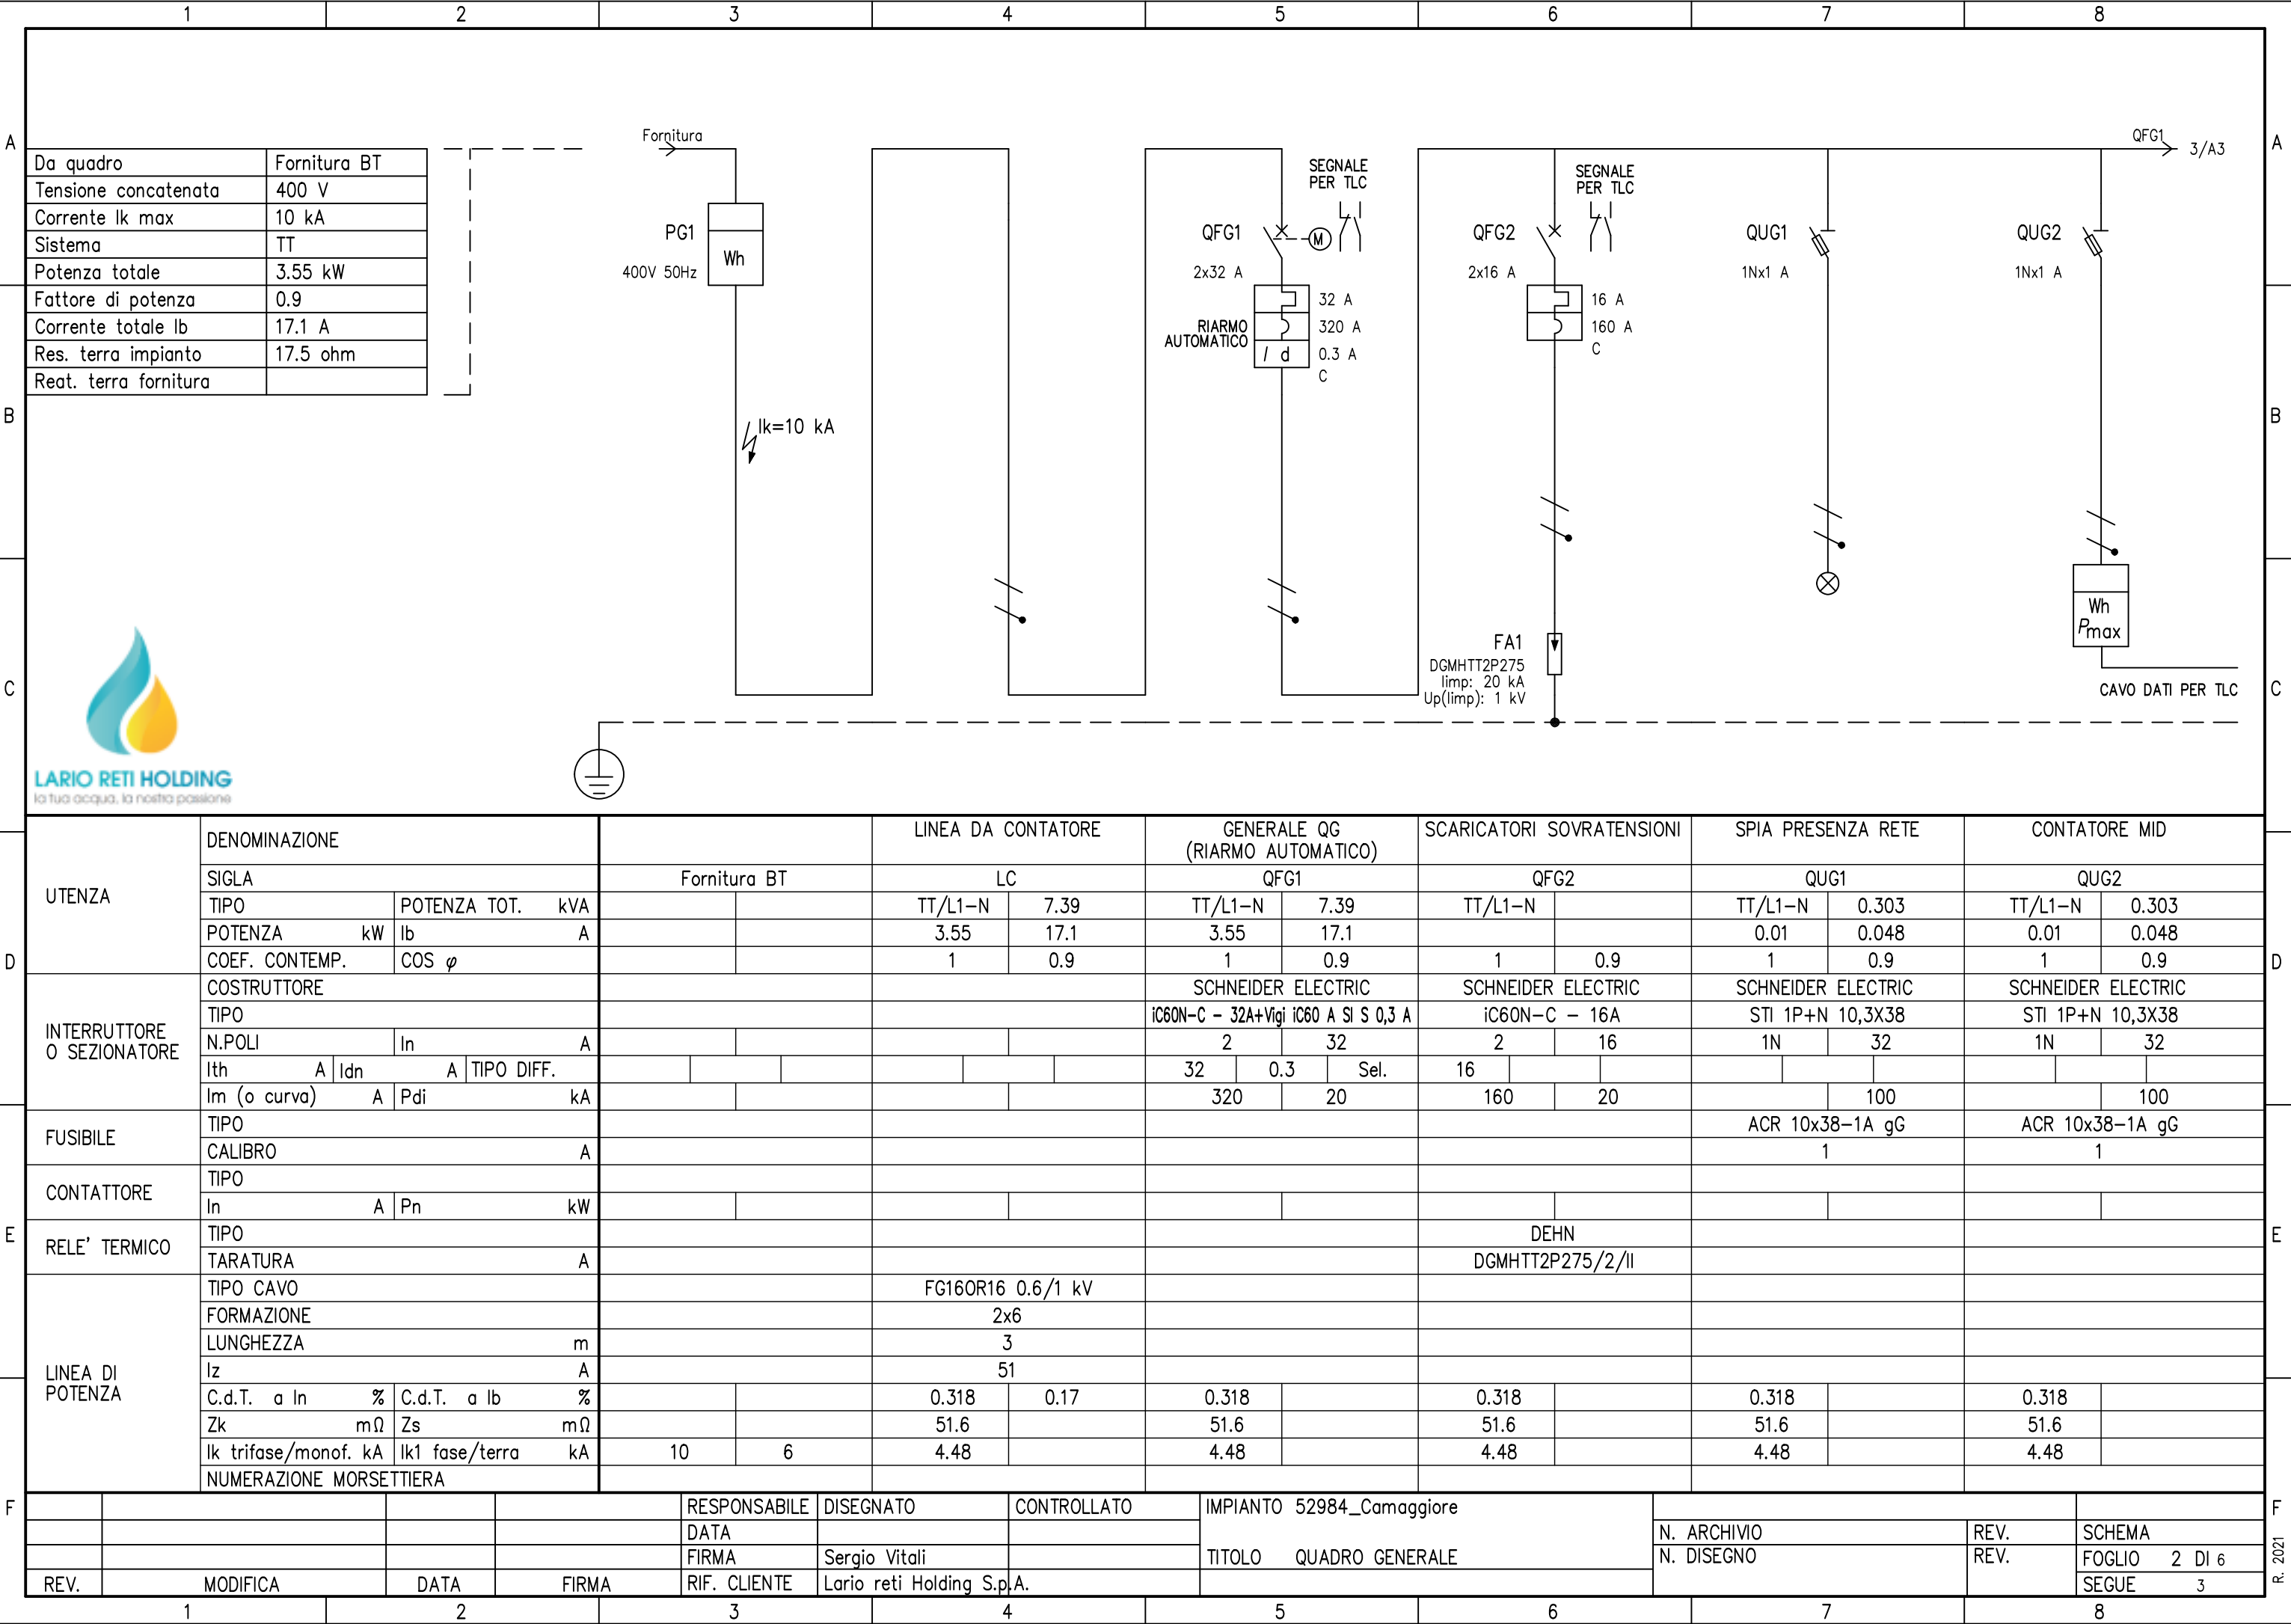

	1	2	3	4	5	6	7	8					
A									A				
B	ZONA		SERBATOIO CAMAGGIORE										
	QUADRO		QEL										
	Potenza impiegata		1.4 kW										
	Caduta di tensione (Tot. Ib)		2.24 %										
	Corrente di guasto (Ikmax)		0.359 kA										
C									C				
D									D				
E									E				
F			RESPONSABILE		DISEGNATO		CONTROLLATO		IMPIANTO 52984_Camaggiore				F
			DATA						TITOLO QUADRO SERBATOIO	N. ARCHIVIO		REV.	SCHEMA
			FIRMA		Sergio Vitali					N. DISEGNO		REV.	FOGLIO 5 DI 6
	REV.		MODIFICA		DATA		FIRMA		RIF. CLIENTE	Lario reti Holding S.p.A.			SEGUE 6
	1	2	3	4	5	6	7	8					



