


PIANI RESINELLI 1- AG09704603

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

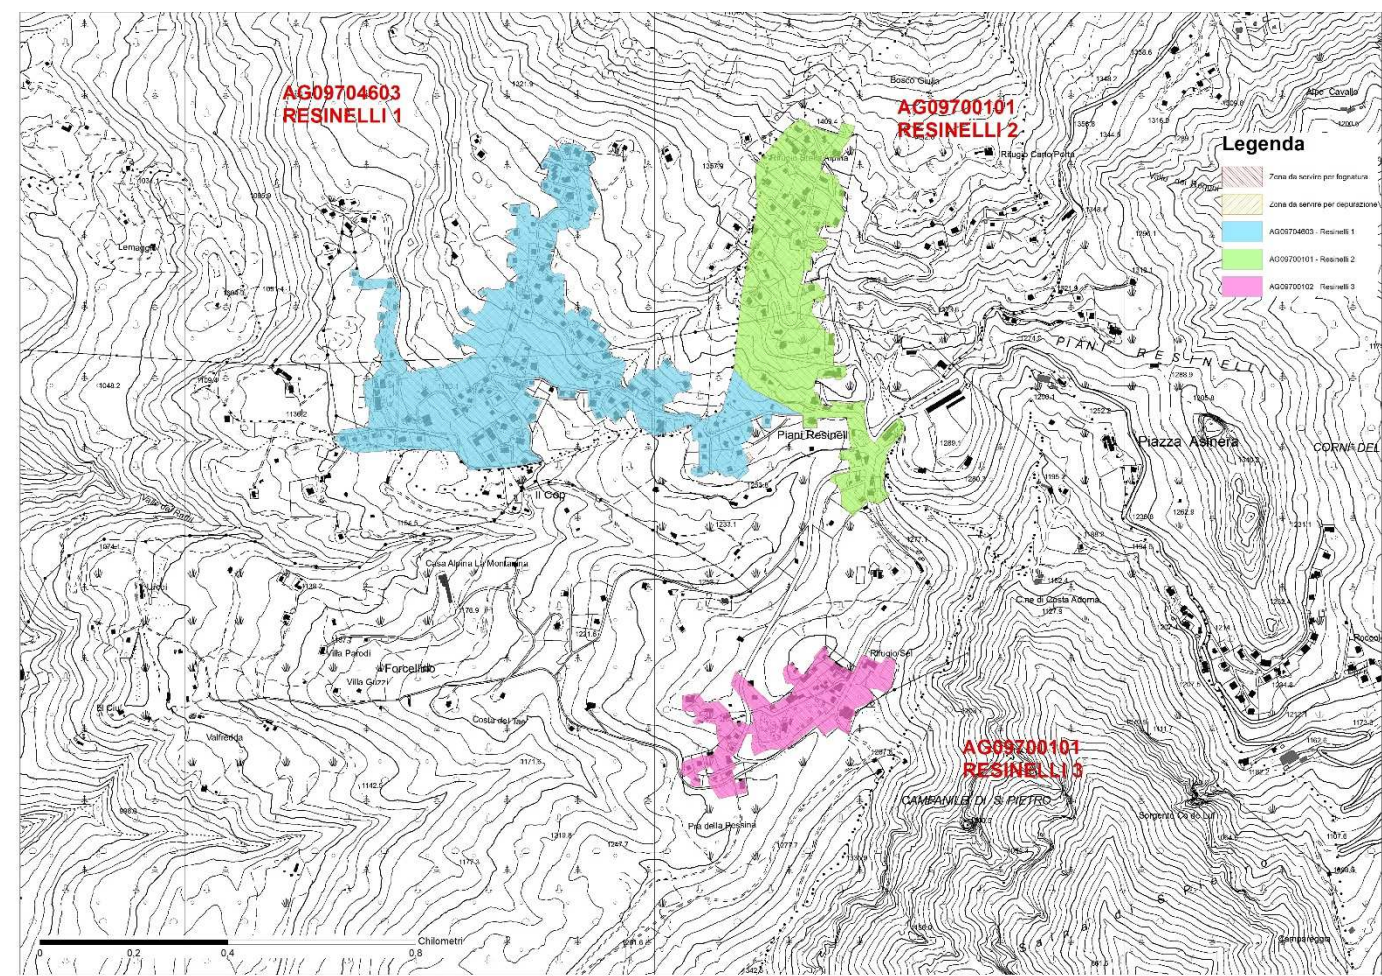

COMUNI SERVITI: MANDELLO DEL LARIO (SOLO PIANI RESINELLI), ABBADIA LARIANA (SOLO PARTE DEI PIANI RESINELLI)

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	217	AE	Dimensione dell'agglomerato determinata in applicazione del RR 6/2019 - Allegato A
di cui: domiciliati/residenti	19	AE fonte dati ¹	domiciliati (ARPA Lombardia, domiciliati 2024)
fluttuanti	178	AE fonte dati	elaborazione carico da fluttuanti in seconde case (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento della popolazione 2011) + posti letto strutture turistiche ricettive alberghiere e complementari (fonte dato Regione Lombardia, aggiornamento 2024)
industriali	20	AE fonte dati	elaborazione carico da addetti delle unità locali (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento dell'industria e servizi 2011)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☐ esiste ☒ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

¹ Sono ammesse le fonti riportate al paragrafo 2.1 1 dell'allegato B al RR 6/2019 col dettaglio dell'anno di riferimento. Nel caso si intenda avvalersi di dati provenienti da altre fonti verificare con Regione Lombardia l'opportunità del loro utilizzo.

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale ²	0	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali ³	0	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	0	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	100	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate ⁴	Prescrizioni in autorizzazione ⁵
	Impianto non esistente				☐

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

Non esistenti.

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI⁶

Non esistenti.

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO⁷

Estensione di rete.

Realizzazione impianto di depurazione.

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO⁸*(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)*

Predisposizione del PFTE di estensione servizio di fognatura e depurazione nel 2027

² La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%.

³ La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente deve dare la percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale.

⁴ Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 152/06, al RR 6/2019 o all'autorizzazione).

⁵ Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l'intervento richiesto per portare l'impianto a norma nella tabella denominata "Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato".

⁶ Compilare se la percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%.

⁷ Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 6/2019: esistenza di terminali fognari non depurati, scarico dell'impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall'agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, rogge intubate,...).

⁸ Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l'elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato.

PIANI RESINELLI 2 - AG09700101

VEDERE INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO SOPRA COMUNI SERVITI: ABBADIA LARIANA (SOLO PARTE DEI PIANI RESINELLI)

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	119	AE	Dimensione dell'agglomerato determinata in applicazione del RR 6/2019 - Allegato A
di cui: domiciliati/residenti	17	AE fonte dati ⁹	domiciliati (ARPA Lombardia, domiciliati 2024)
fluttuanti	101	AE fonte dati	elaborazione carico da fluttuanti in seconde case (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento della popolazione 2011) + posti letto strutture turistiche ricettive alberghiere e complementari (fonte dato Regione Lombardia, aggiornamento 2024)
industriali	1	AE fonte dati	elaborazione carico da addetti delle unità locali (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento dell'industria e servizi 2011)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☐ esiste ☒ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale ¹⁰	0	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali ¹¹	0	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	0	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	100	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate ¹²	Prescrizioni in autorizzazione ¹³
	Impianto non esistente				☐

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

Non esistenti.

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI¹⁴

Non esistenti.

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO¹⁵

Estensione di rete.

Realizzazione impianto di depurazione.

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO¹⁶

⁹ Sono ammesse le fonti riportate al paragrafo 2.1 1 dell'allegato B al RR 6/2019 col dettaglio dell'anno di riferimento. Nel caso si intenda avvalersi di dati provenienti da altre fonti verificare con Regione Lombardia l'opportunità del loro utilizzo.

¹⁰ La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%.

¹¹ La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente deve dare la percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale.

¹² Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 152/06, al RR 6/2019 o all'autorizzazione).

¹³ Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l'intervento richiesto per portare l'impianto a norma nella tabella denominata "Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato".

¹⁴ Compilare se la percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%.

¹⁵ Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 6/2019: esistenza di terminali fognari non depurati, scarico dell'impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall'agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, rogge intubate,...).

(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)

Non esistenti.

¹⁶ Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l'elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato.

PIANI RESINELLI 3 - AG09700102

VEDERE INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO SOPRA COMUNI SERVITI: ABBADIA LARIANA (SOLO PARTE DEI PIANI RESINELLI)

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	375	AE	Dimensione dell'agglomerato determinata in applicazione del RR 6/2019 - Allegato A
di cui: domiciliati/residenti	15	AE fonte dati ¹⁷	domiciliati (ARPA Lombardia, domiciliati 2024)
fluttuanti	356	AE fonte dati	elaborazione carico da fluttuanti in seconde case (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento della popolazione 2011) + posti letto strutture turistiche ricettive alberghiere e complementari (fonte dato Regione Lombardia, aggiornamento 2024)
industriali	4	AE fonte dati	elaborazione carico da addetti delle unità locali (associati alle sezioni di censimento ISTAT del Censimento dell'industria e servizi 2011)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☐ esiste ☒ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale ¹⁸	0	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali ¹⁹	0	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	0	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	100	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate ²⁰	Prescrizioni in autorizzazione ²¹
	Impianto non esistente				☐

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

Non esistenti.

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI²²

Non esistenti.

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO²³

Estensione di rete.

Realizzazione impianto di depurazione.

¹⁷ Sono ammesse le fonti riportate al paragrafo 2.1.1 dell'allegato B al RR 6/2019 col dettaglio dell'anno di riferimento. Nel caso si intenda avvalersi di dati provenienti da altre fonti verificare con Regione Lombardia l'opportunità del loro utilizzo.

¹⁸ La somma tra le percentuali del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale, del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati e del carico non convogliato né trattato in alcun modo deve essere uguale al 100,00%.

¹⁹ La somma tra le percentuali di carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali e di carico non trattato e scaricato in ambiente deve dare la percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale.

²⁰ Nel caso in cui sia stata rilevata, dettagliare il tipo di non conformità esplicitandone il riferimento (rispetto alla direttiva 91/271/CEE, al D.Lgs 152/06, al RR 6/2019 o all'autorizzazione).

²¹ Se sono presenti prescrizioni in autorizzazione deve essere riportato l'intervento richiesto per portare l'impianto a norma nella tabella denominata "Interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato".

²² Compilare se la percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati è diversa da 0,00%.

²³ Dettagliare se presenti situazioni di non conformità rispetto alla direttiva 91/271/CEE o il RR 6/2019: esistenza di terminali fognari non depurati, scarico dell'impianto non conforme, impianto inadeguato per livello di trattamento, impianto inadeguato per capacità organica di progetto insufficiente rispetto al carico in ingresso e/o al carico generato dall'agglomerato, presenza di popolazione non servita, eccesso di carico generato convogliato con IAS verso trattamenti locali, altro (come ad esempio eccesso di carico idraulico per presenza di acque parassite nei tratti fognari, rogge intubate,...).

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO²⁴

(elencare gli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)

Non esistenti.

²⁴ Alla fine delle schede degli agglomerati riportare la tabella riassuntiva con l'elenco completo degli interventi previsti per colmare il fabbisogno infrastrutturale individuato.